PROFIL PODŁUŻNY
WODOCIAGU W UL. BATALIONOW CHLOPSKICH CZ.1

skala 1:$\frac{100}{1000}$

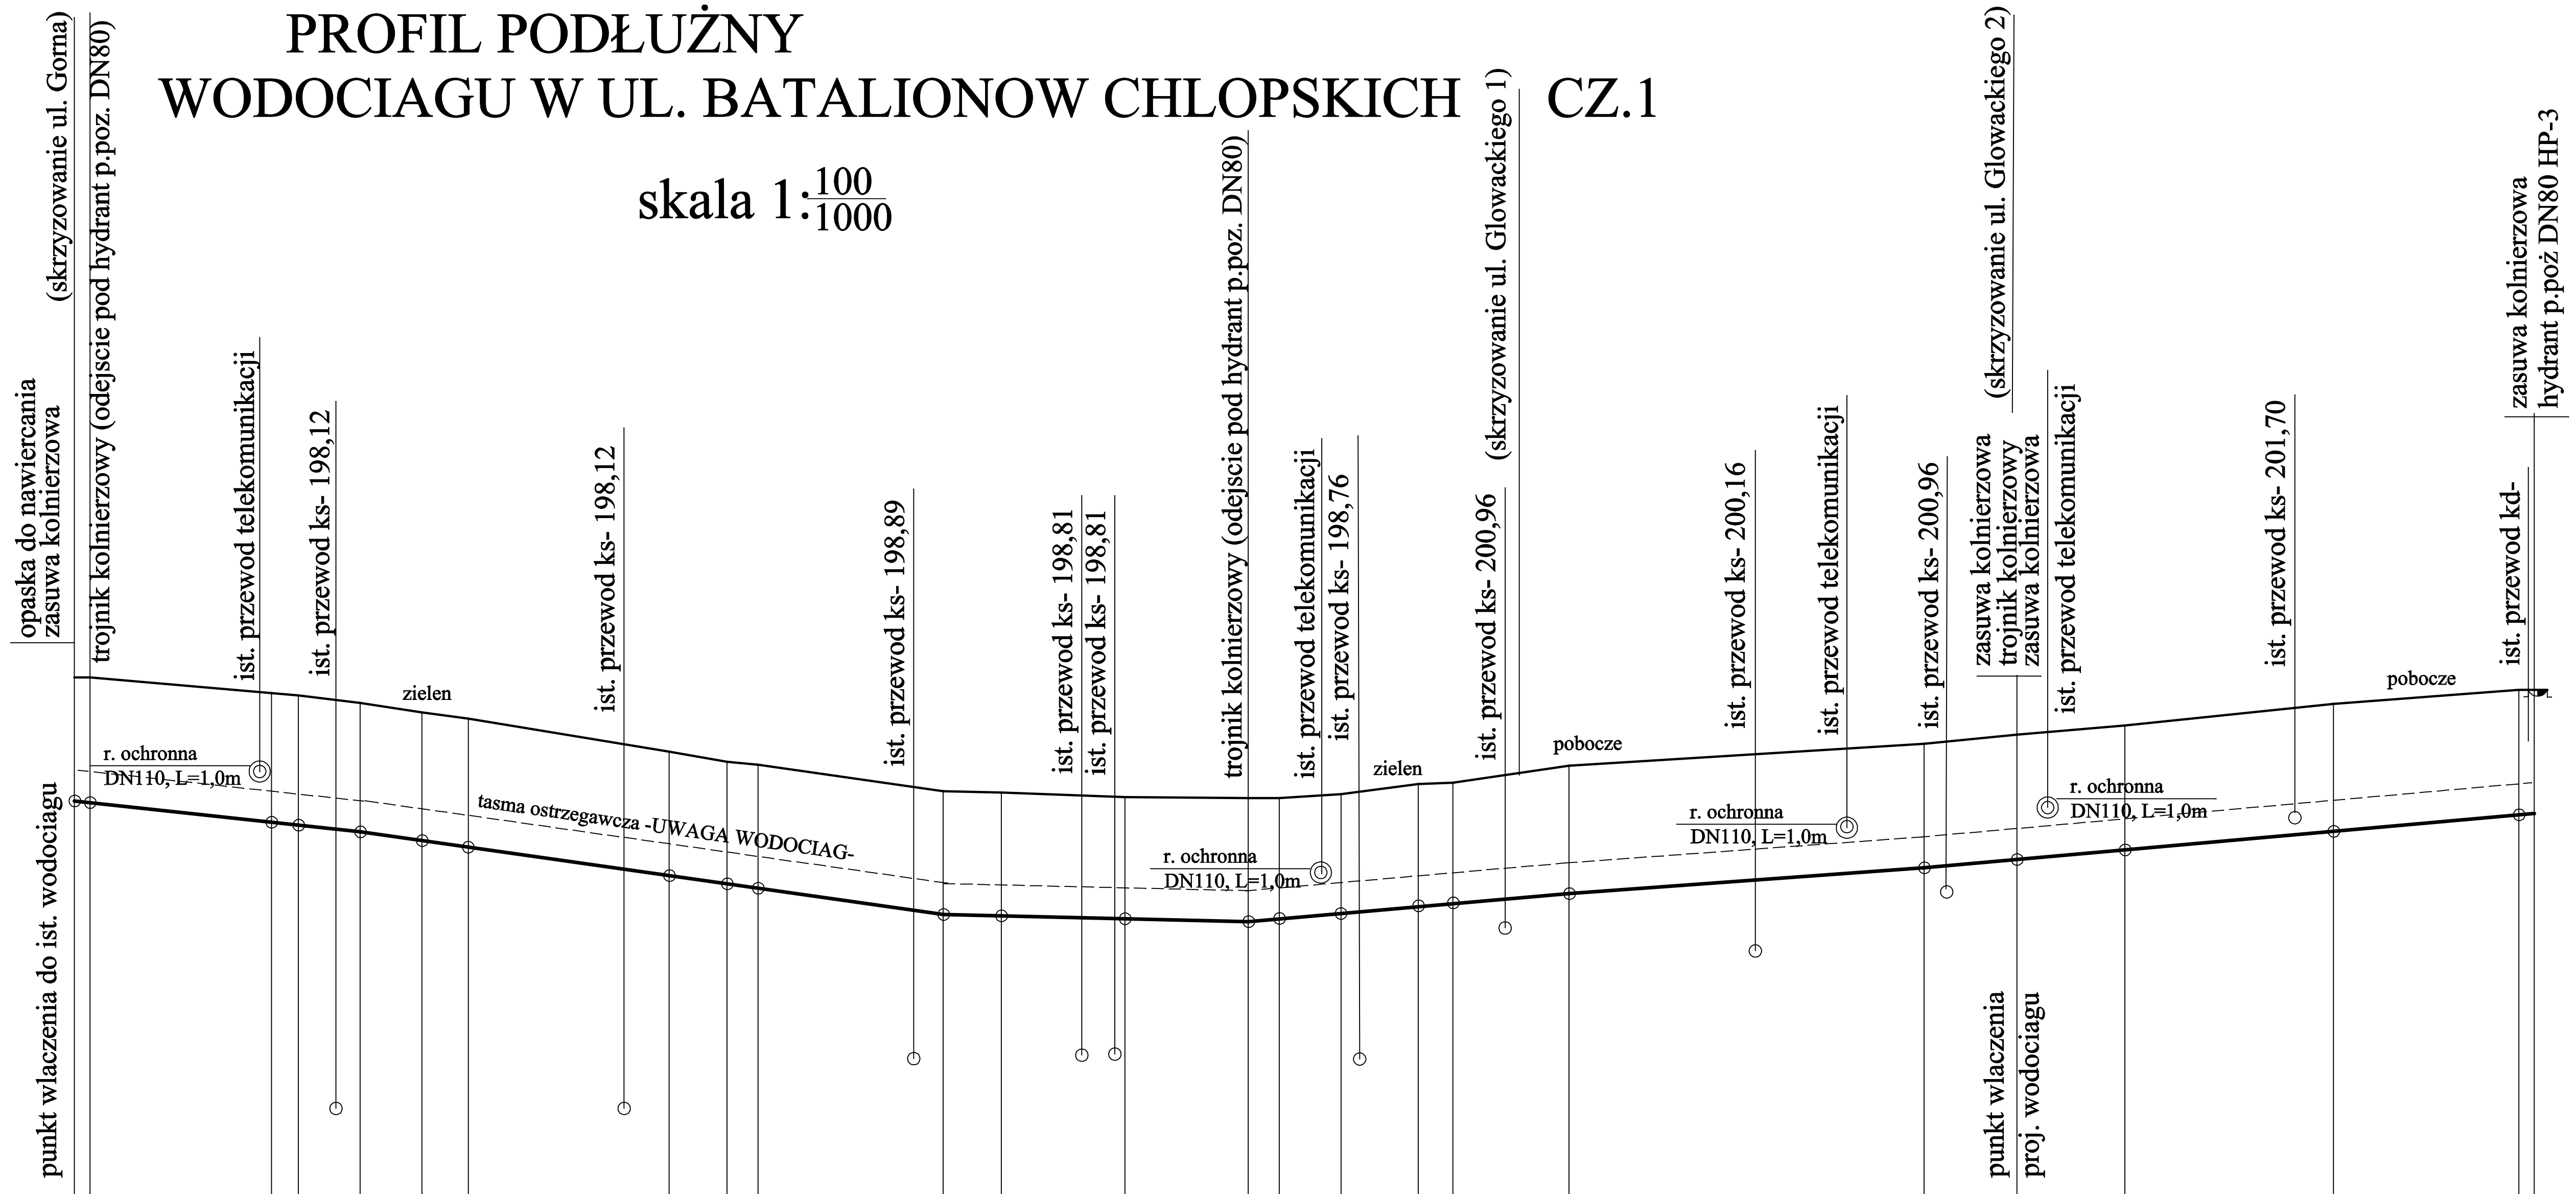

PP = 197,00 m n.p.m.

ODLEGLOSC	RZĘDNA NIWELETY	RZĘDNA PRZYKR. RUROCIAGU	ZAGLĘBIENIE	
0.00	203,70	202,10	1,60	W1
2,00	203,70	202,08	1,62	H1
25,50	203,50	201,87	1,63	P1 P2
29,00	203,47	201,84	1,63	P3
37,00	203,37	201,77	1,60	P4
45,00	203,25	201,65	1,60	P5
51,00	203,17	201,56	1,61	P6
77,00	202,74	201,17	1,57	P7
84,50	202,61	201,06	1,55	P8
88,50	202,57	201,00	1,57	P9
112,50	202,23	200,63	1,60	P10
120,00	202,21	200,61	1,60	P11
136,00	202,15	200,58	1,57	P12
152,00	202,14	200,54	1,60	H2
156,00	202,13	200,57	1,56	P13
164,00	202,19	200,64	1,55	P14
174,00	202,32	200,73	1,59	P15
178,50	202,34	200,77	1,57	P16
193,50	202,56	200,91	1,65	P17
239,50	202,84	201,24	1,60	P18
251,50	202,96	201,35	1,61	W2
265,50	203,08	201,48	1,60	P19
292,50	203,36	201,72	1,64	P20
316,00	203,54	201,92	1,62	P21
318,50	203,54	201,94	1,60	H3

ODLEGLOSC (odcinki)	SPADEK, SREDNICA
2,0; 23,5; 3,5; 8,0	PCV90 i=0,9%
8,0; 6,0; 26,0; 7,5; 4,0; 24,0	PCV90 i=1,5%
7,5; 16,0; 16,0	PCV90 i=0,2%
4,0; 8,0; 10,0; 4,5; 15,0	PCV90 i=0,9%
46,0	PCV90 i=0,7%
12,0; 14,0; 27,0; 24,0; 2,0	PCV90 i=0,9%

LEGENDA:

- niweleta terenu
- projektowany wodociag
- P1 — projektowane przylacza wodociagowe
- (W1) — węzeł wodociagowy
- (H1) — hydrant p.poż. DN80

"PROMAX" Biuro projektowe Starachowice ul. Radomska 29, Ip.,pok.106

Nazwa obiektu: Przebudowa wodociagu	Adres obiektu: działki wg zestawienia ul. Batalionów Chłopskich, ul. Głowackiego 26-680 Wierzbica			
Przedmiot: Profil podluzny wodociagu - cz.1	Skala: 1:100/1000	Cecha: SSB-409614	Nr rys.	
	Nazwisko	Nr upr./specjalność	Data	Podpis
Projektował: branża instalacyjna	Antoni Szczerba	41/81 instalacje	12.2014	
Sprawdzil: branża instalacyjna	mgr inż. Krzysztof Wojcik	SWK/0131/POOS/04 instalacje	12.2014	
Opracowal: branża instalacyjna	mgr inż. Katarzyna Pochec		12.2014	